


BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

I tilfælde af brand:

1. Væk alle overnattende
2. Bring alle ud i det fri
3. Kan flugtveje ikke benyttes, luk døre til gangen og giv jer tilkende i vinduerne ved redningsberedskabets ankomst
4. Alarmer beredskabet via 1 1 2
5. Påbegynd slukning hvis det er forsvarligt
6. Tag imod redningsberedskabet ”ved fortovskanten”



Eksempel indretningsplan midlertidig overnatning.

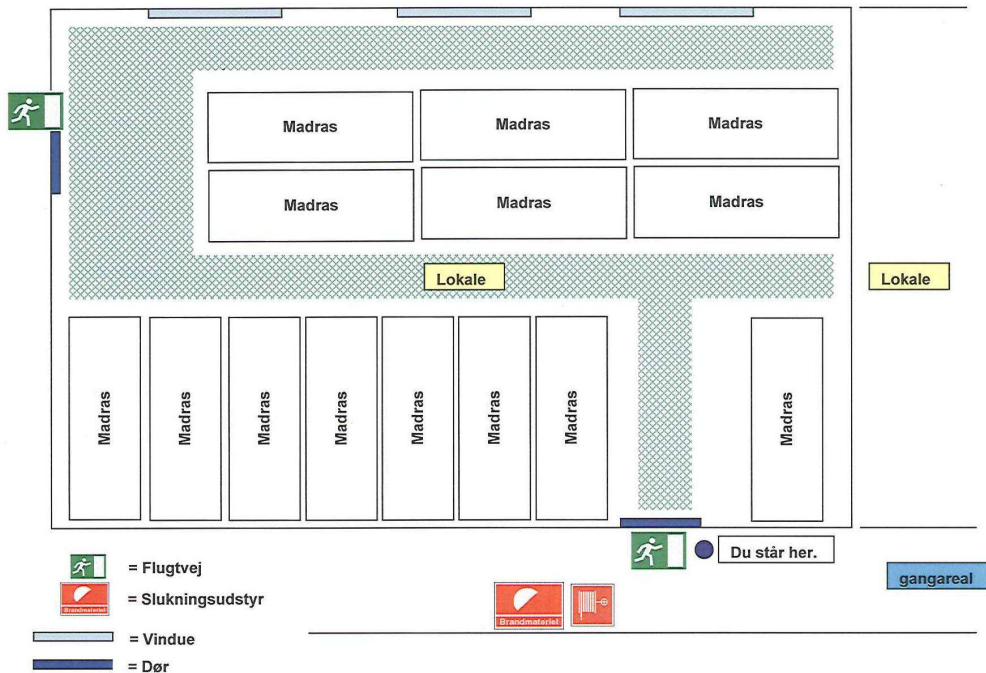

Regler for midlertidige overnatninger



Indledning

Midlertidige overnatninger forekommer ofte som en hyggelig del af mange institutioners aktiviteter, ligesom der i forbindelse med sportsarrangementer, kan være brug for at indkvartere deltagere på skoler og institutioner.

Overnatning i lokaler, hvor driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. er gældende, skal derfor ske efter bestemmelserne i denne folder. Der må ikke overnattes i andre bygninger, f.eks. kontorbyggeri, der ikke er indrettet til overnatning.

Både den ansvarlige for overnatningen, samt den daglige ansvarlige for de lokaler der anvendes, skal være bekendt med bestemmelserne inden overnatningen foregår.

Er I i tvivl om, hvorvidt de lokaler I ønsker at benytte til overnatning kan anvendes, skal I kontakte beredskabet mindst 4 uger inden arrangementet.

Arrangementer med over 150 overnattende, skal ligeledes anmeldes til beredskabet mindst 4 uger inden arrangementet.

Anmeldelse af overnatninger

Alle midlertidige overnatninger for mere end 10 personer i lokalerne skal anmeldes til Brand & Redning MidtVest, senest 8 arbejdsdage inden overnatningen. Anmeldelsen, der kan ske telefonisk, skal indeholde oplysninger om:

- Stedet (institutionens navn og adresse)
- Antal overnattende
- Perioden for overnatningen
- Navn og telefonnummer på ansvarlig for overnatningen

Hvilke lokaler kan benyttes?

Lokaler der opfylder nedenstående krav til flugtveje og redningsåbninger^{*)}, kan anvendes til midlertidig overnatning.

Lokaler over 75 m², skal have mindst 2 flugtveje, der via gang eller trappe fører direkte til det fri. Disse flugtveje må ikke have nogen forbindelse med hinanden, og skal være placeret i hver sin ende af lokalet. Lokaler med mere end 2,0 m fra underkant af redningsåbninger og ned til terræn, skal ligeledes have 2 uafhængige flugtveje.

Lokaler på under 75 m² skal have mindst 1 dør til en gang, der i to retninger fører til hver sit trapperum eller til det fri. Lokaler med kun en udgang må kun anvendes såfremt der ikke er over 2,0 m fra underkanten af redningsåbningerne og ned til terrænet. Lokalet skal have mindst 1 redningsåbning for hver 10 personer lokalet skal anvendes af.

**) Oplukkeligt vindue med en åbning på minimum 0,6(h) x 0,5(b).*

Belægningsplan

Overnatning i lokaler på over 75 m², skal ske efter en af Beredskabsmyndigheden godkendt belægningsplan. Planen skal vise lokalernes flugtveje, redningsåbninger, slukningsmateriel samt indretning med madrasser, inventar og bagageplads. Planen skal indsendes til Beredskabsmyndigheden mindst 4 uger inden overnatningen, og returneres i underskrevet stand til ophængning i lokalet. Man skal påregne et pladsforbrug på ca. 4 m².

Brandslukningsmateriel

I overnatningslokalerne eller i gangarealet der støder op til, skal der placeres en håndildslukker. Det kan være et håndsprøjtebatteri eller en trykvandslukker. Eksisterende slangevinder kan benyttes.

Røgalarm

Alle lokaler skal forsynes med mindst 1 røgalarm. I tilhørende flugtveje, skal der opsættes røgalarmer, således der ikke bliver over 10,0 m mellem hver alarm.

Vågen vagt

I bygninger med mere end 150 overnattende, skal der være en fast vågen vagt, der natten igennem runderer i bygningen. Beredskabsmyndigheden kan i andre tilfælde kræve en vågen vagt, når dette skønnes nødvendigt.

Ordensregler

Inden hver overnatning, skal den ansvarlige for overnatningen gennemgå lokalerne og kontrollere nedenstående forhold.

- Lokalerne er indrettet efter disse bestemmelser
- Ansvarlig er bekendt med flugtvejenes udformning
- Flugtveje er frie, ryddelige og passable helt til det fri
- Branddøre er lukket helt i
- I lokalerne er placeret mindst 1 håndildslukker
- Ansvarlig er bekendt med brugen af slukningsmateriellet
- Røgalarmer er opsat, kontrolleret og funktionsdygtige
- Belægningsplan er godkendt og ophængt i lokalet (>75m²)
- Alle UD-lamper er tændt
- Der er udført ”godnat-eftersyn”, hvor det kontrolleres at
 - komfurer, kaffemaskiner, pc’ere m.v. er afbrudt
 - alle levende lys er slukket

OBS! Husk at medbring et par lygter i tilfælde af strømsvigt.